


Capture par l'électrofiltre des particules fines contenues dans les gaz de combustion.

dans les deux chaudières pour production de chaleur.

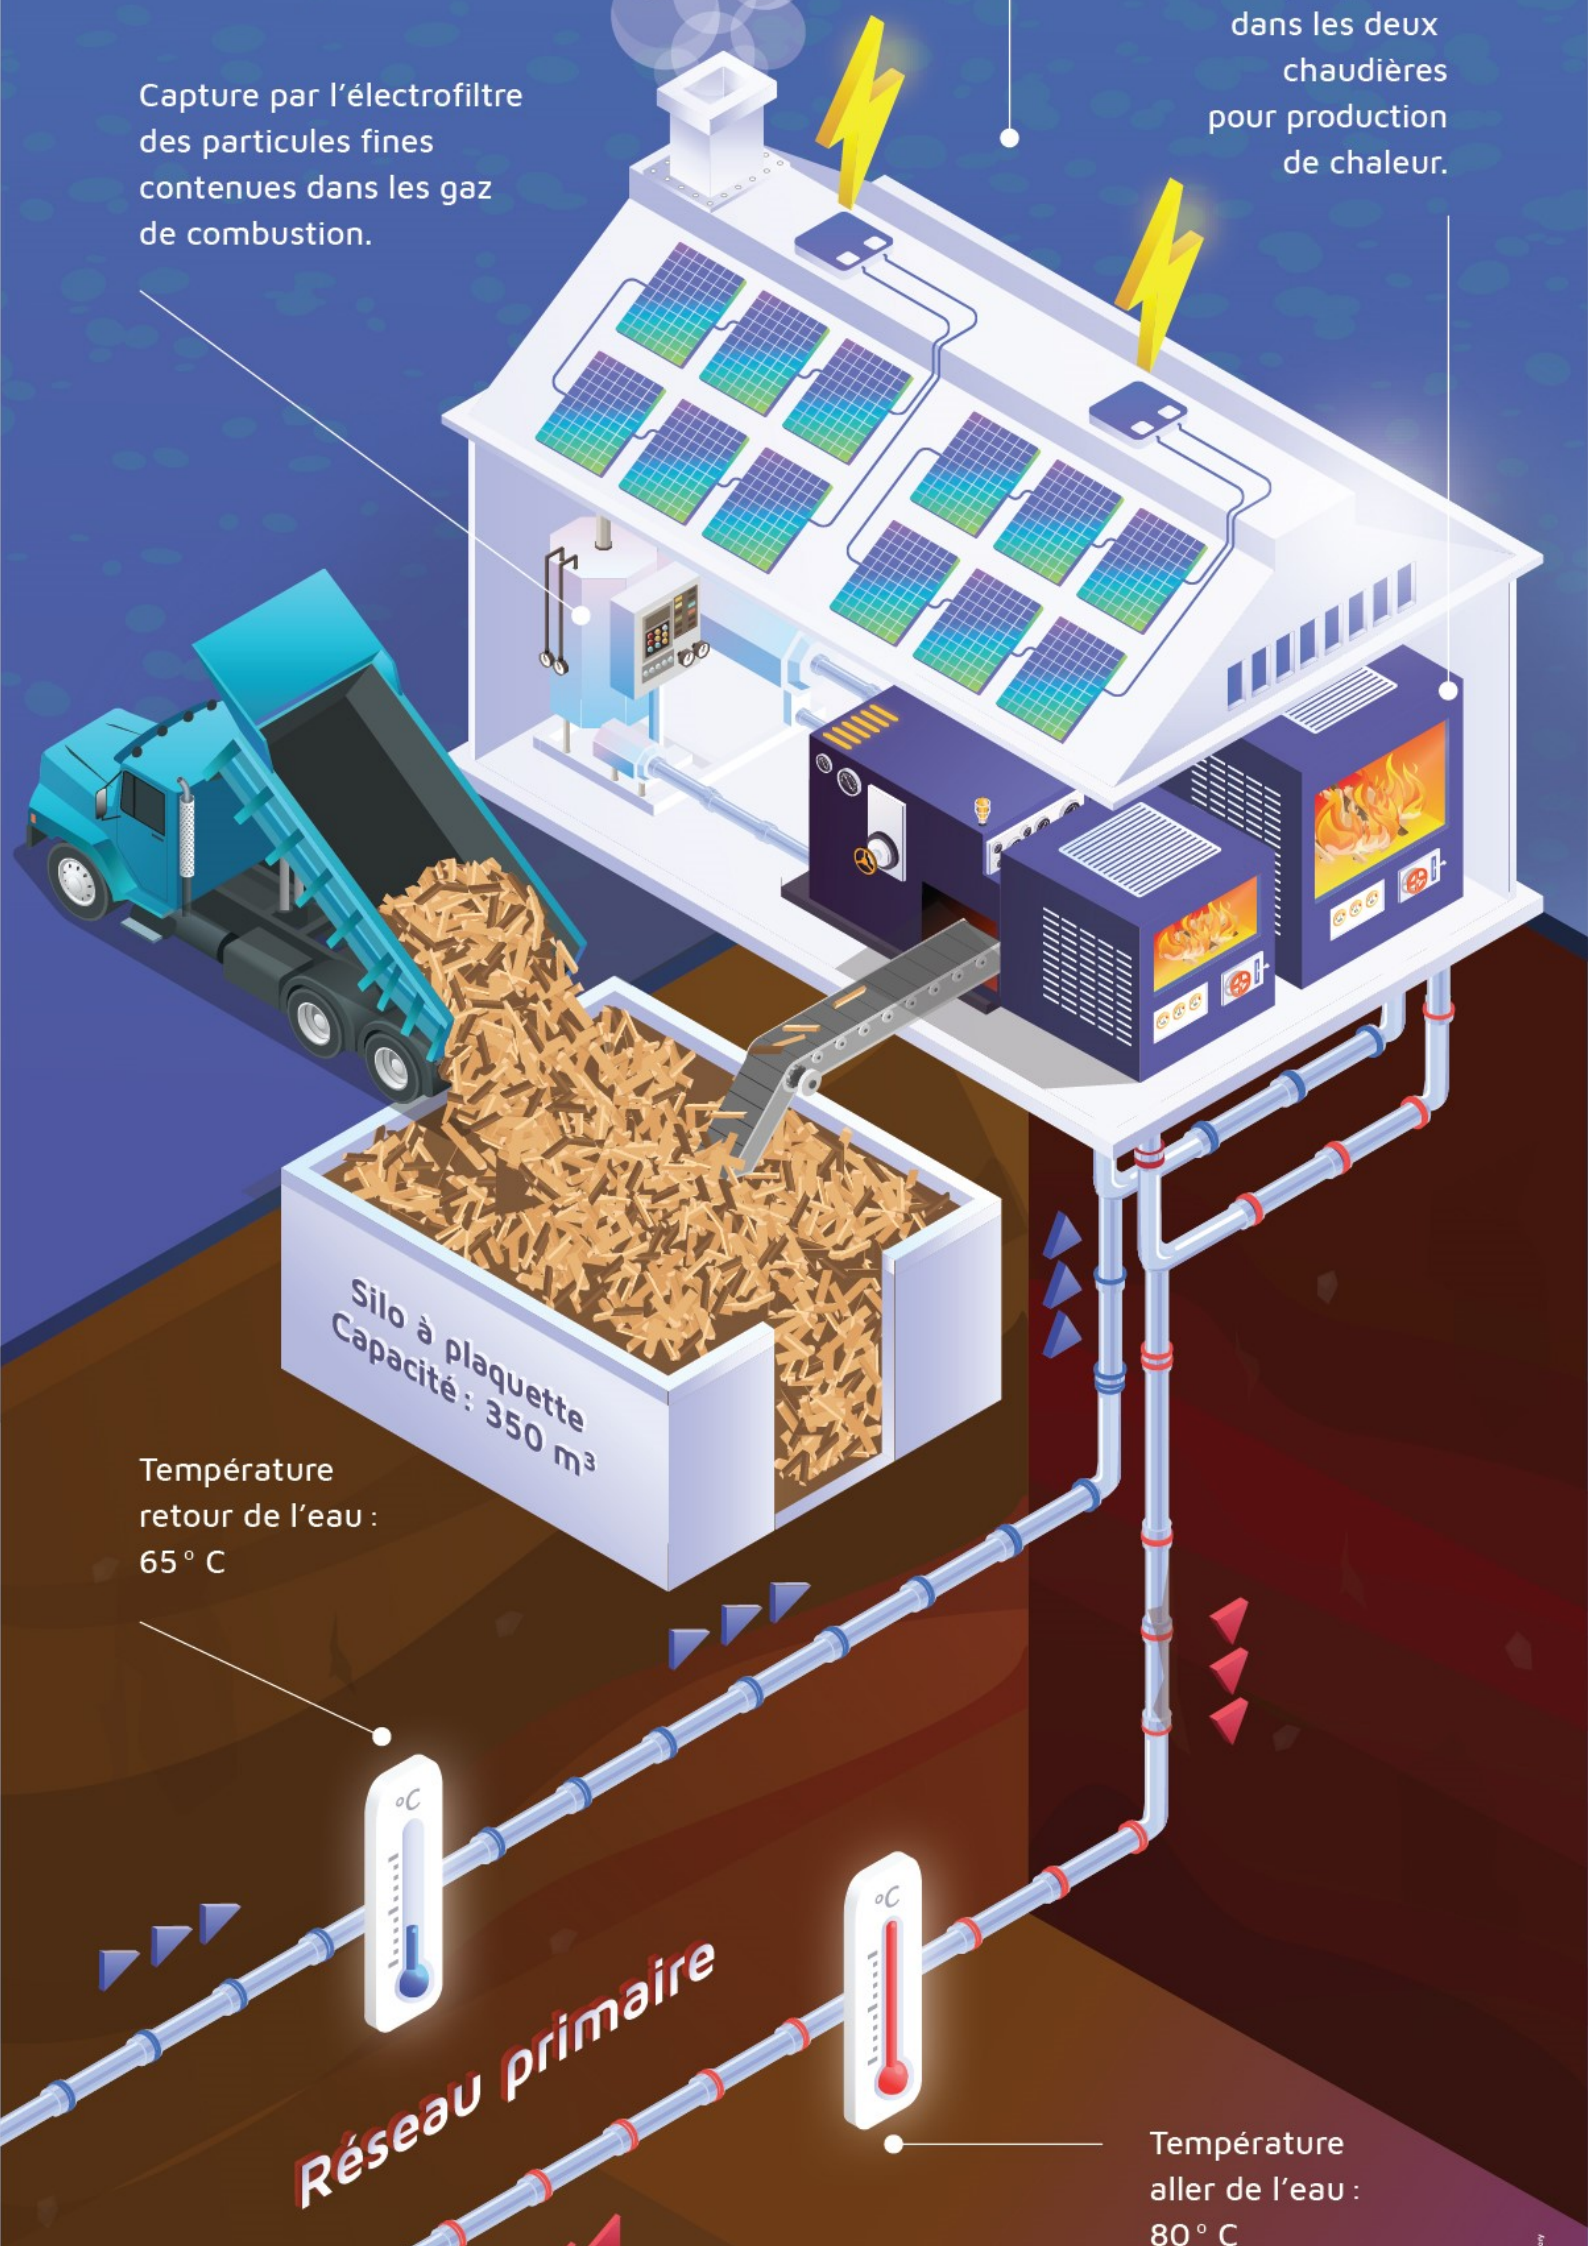

Température
retour de l'eau :
65 ° C

Réseau primaire

Température
aller de l'eau :
80 ° C